

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΙΩΣΗΣ

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

**Κωδικός: 61 21 300 (χάλκινο) / 61 21 301 (χάλκινο επικασσιτερωμένο)**

**Ed.03/2021**


**Περιγραφή: Στήριγμα ακίδας – προστατευτικού αγωγού Ø16 mm**

#### Εφαρμογές

Κατάλληλο για τη στήριξη στρογγυλής ράβδου σε σκυρόδεμα, ή τούβλο. Για χρήση σε συλλεκτήριες ακίδες και αγωγούς καθόδου (προστατευτικοί αγωγοί).

#### Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-4

- Μεταλλικό
- Με βίδες
- Σχεδιασμένο να συσφίγγει τον αγωγό και ταυτόχρονα να επιτρέπει τη διαμήκη κίνησή του.



#### Περιγραφή εξαρτήματος

|                                                         |                                                             |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Υλικό κατασκευής                                        | Χαλκός (Cu) ή επικασσιτερωμένος χαλκός (Cu/eSn)             |
| Βίδες                                                   | 2 M6x16 mm ανοξείδωτες βίδες (V2A)<br>1 ανοξείδωτη ξυλόβιδα |
| Αντοχή σε φορτία<br>(σύμφωνα με το ΕΛΟΤ IEC EN 62561-4) | Πλευρικό φορτίο: 200 N<br>Διαμήκες φορτίο: 50 N             |

#### Οδηγίες εγκατάστασης

|                                |                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Διαστάσεις ράβδου              | Ø16 mm                                                                          |
| Επιτρεπτή σύνδεση με ράβδο από | Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSst)                                            |
| Ροπή σύσφιξης                  | 3,5 Nm                                                                          |
| Στερέωση σε σκυρόδεμα ή τούβλο | Μέσω της ξυλόβιδας που διαθέτει το στήριγμα και Ø8 UPAT<br>(δεν περιλαμβάνεται) |
| Αποστάσεις μεταξύ στηριγμάτων  | ≤1000 mm                                                                        |

#### Δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-4

Το εξάρτημα έχει περάσει με επιτυχία τις δοκιμές που απαιτεί το πρότυπο: ΕΛΟΤ IEC EN 62561-4 "Lightning protection system components (LPSC) – Part 4 : Requirements for conductor fasteners".

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο κεραυνικών ρευμάτων – τάσεων της ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ (διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025). Αριθμοί δελτίων αποτελεσμάτων δοκιμών : **31146**

#### Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

- ISO 9001
- ISO 14001
- OHSAS 18001


#### Χώρα προέλευσης

Ελλάδα

#### Προαιρετικά εξαρτήματα<sup>1)</sup>

Ροδέλα στεγανοποίησης από PVC, κωδικός ΕΛΕΜΚΟ 61 03 201

**Μονάδα: Τεμάχιο / Συσκευασία: 50 τεμάχια**

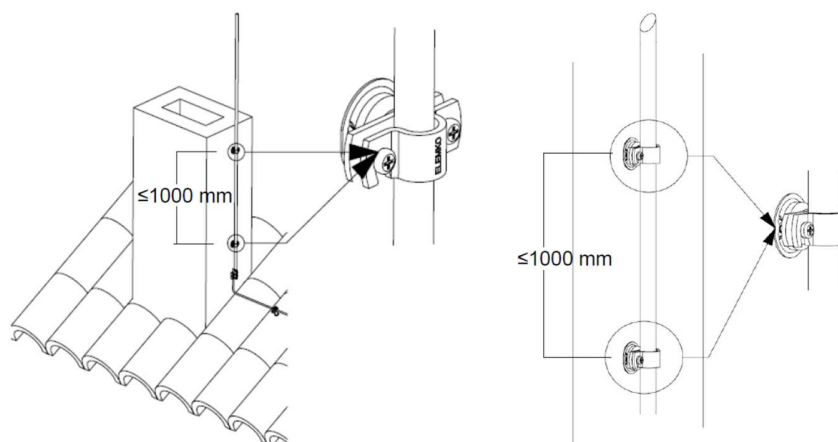

<sup>1)</sup> Δείτε σχετικό φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών

Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στο εξάρτημα, στα πλαίσια βελτίωσης για την καλύτερη λειτουργία.